

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mkt@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://mut.nt-rt.ru/>

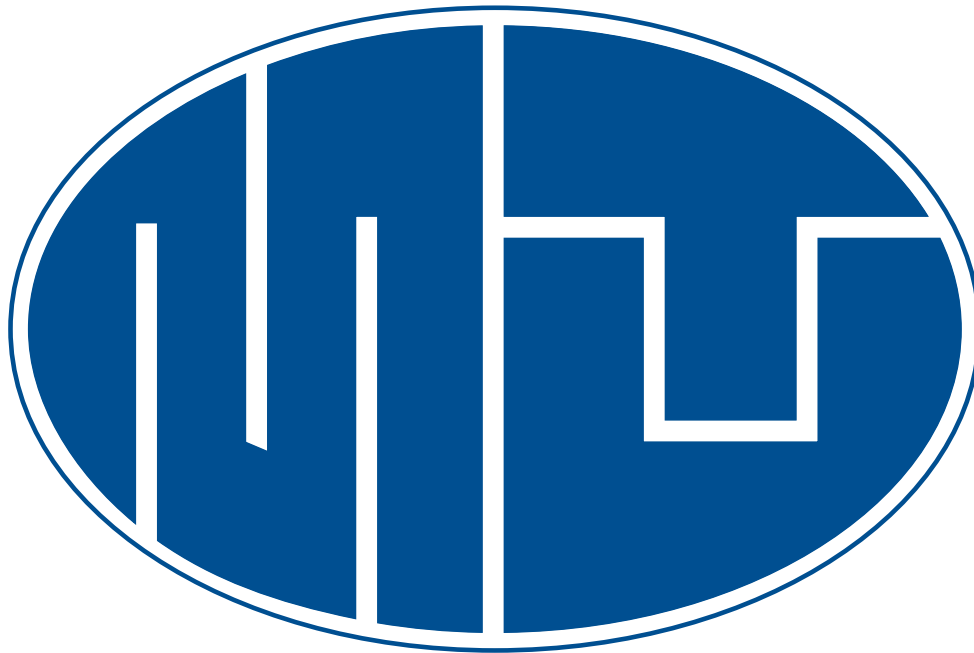

Грязеотделители DF DN 20, 25 Технические характеристики

mut 

DEFANGATORI MAGNETICI SOTTO CALDAIA COMPOSITE DIRT SEPARATORS WITH MAGNET



mut
Thermal System Solutions

SERIE DF



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Gli impianti di riscaldamento e climatizzazione in cui il fluido termovettore (acqua, acqua glicolata) è privo di contaminanti e impurità sono più efficienti, producono meno rumore e hanno una durata di vita più lunga. I defangatori MUT serie DF in tecnopolimero composito con magnete vengono utilizzati per eliminare in modo continuo le impurità contenute nei circuiti idraulici. Essi permettono di separare le impurità presenti nell'acqua del circuito raccogliendole nella parte inferiore (pozzetto di raccolta). All'interno del "defangatore", in posizione trasversale alla direzione del flusso, è presente una griglia forata: le particelle di impurità urtando la griglia subiscono una ulteriore riduzione di velocità e quindi sedimentano più facilmente. Questa serie di defangatori MUT è inoltre dotata nella parte inferiore di una cartuccia ferromagnetica estraibile, utilizzata per la separazione delle impurità ferrose. L'apertura periodica del rubinetto di spurgo consente quindi di svuotare il pozzetto di raccolta. Realizzato in un materiale composito specifico per l'uso negli impianti di climatizzazione, questo defangatore è particolarmente versatile perché installabile sia sulle tubazioni orizzontali sia su quelle verticali.

MAIN CHARACTERISTICS

Hydraulic systems where water fluid is properly free of contamination are more efficient, produce less noise and have a longer service life. MUT DF composite dirt separator with magnet are used to remove continuously impurities in the hydraulic circuits. They allow to separate impurities, collecting them in the lower part (collection sump). Inside the "dirt separator", in a position transverse to the direction of flow, there is a perforated grid (filtrating screen): the particles of impurities bumping the grid undergo a further reduction of speed, and then settle more easily. The periodic twisting-off of the purge valve allows to empty the collection sump. On the collection sump is also housed a magnetic cartridge, easily extractable, that retains ferromagnetic impurities. This series of MUT DF is made using a composite material specifically designed for use in air-conditioning and heating systems and this dirt separator is especially versatile as it can be installed on both horizontal and vertical pipes.

MUT-scheda-cat-DEFANGATORE DF-ed-03/16-rev.00


MATERIALI - MATERIALS

Corpo del defangatore: <i>Dirt separator body:</i>	PA66G30 PA66G30
Coperchio superiore: <i>Top plug:</i>	PA66G30 PA66G30
Corpo valvola sfato aria: <i>Top vent valve:</i>	Ottone UNI EN 12164 CW 614 N Brass EN 12164 CW 614 N
Elementi di tenuta: <i>Hydraulic seals:</i>	EPDM / VYTON EPDM / VYTON
Rubinetto di scarico con attacco portagomma: <i>Drain cock with hose connection:</i>	Ottone UNI EN 12165 CW 617 N Brass EN 12165 CW 617 N
Ghiera tee di raccordo: <i>Locking nut for tee fitting:</i>	Ottone UNI EN 12164 CW 614 N Brass EN 12164 CW 614 N
Tee di raccordo: <i>Tee fitting:</i>	Ottone UNI EN 12165 CW 617 N Brass EN 12165 CW 617 N

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA


CARATTERISTICHE FUNZIONALI - OPERATING CHARACTERISTICS

	Fluido di impiego – working fluid Acqua, acqua con glicole / water, glycolated water
	Percentuale massima di glicole – Max glycol percent 30 %
	Pressione max di esercizio – Max working pressure 3 bar
	Campo temperatura di esercizio – Working temperature range 0 ÷ 90 °C
	Attacchi corpo - Body connections ¾" F - 1" F (ISO 228-1) Ø 22 mm – Ø 28mm (per tubo rame / for copper pipe)
	Campo magnetico – Cartridge's magnetic induction: 2 x 1 T

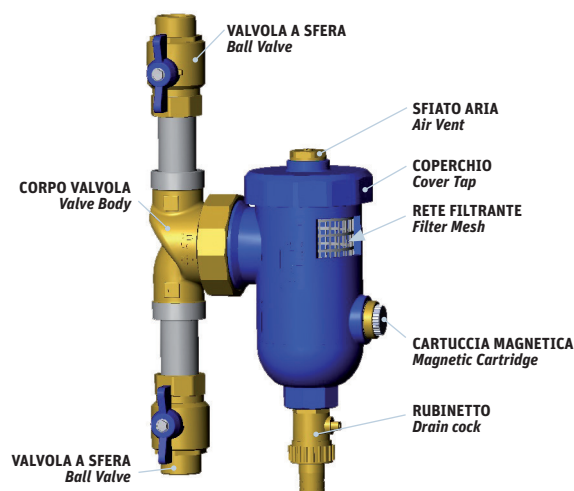



DATI TECNICI E DIMENSIONALI – TECHNICAL AND DIMENSIONAL DATA

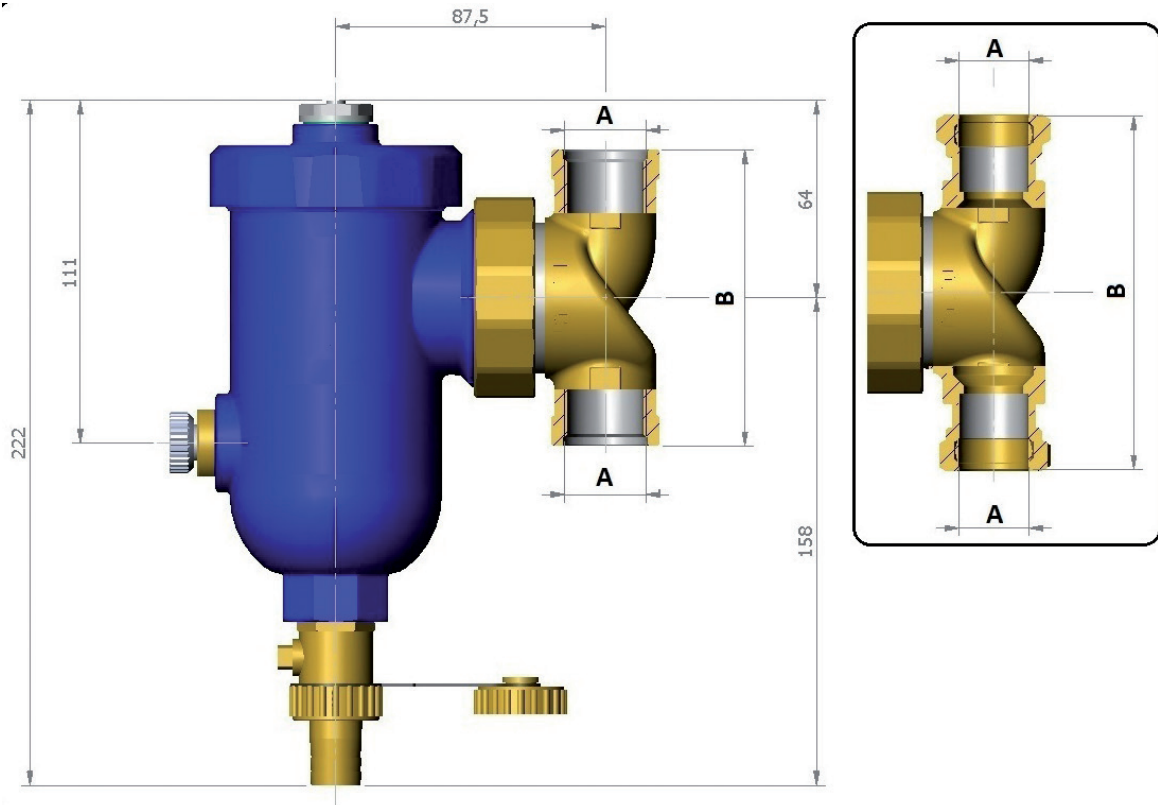

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

Cod. DF	DN	A	B [mm]	sfiato / airvent	raccordi / connections	Massa / Mass [kg]	Kvs [m ³ /h]
703002131	20	G 3/4" F	96	G 1/2"	G 1/2"	1,2	10,4
703002133	25	G 1" F	141	G 1/2"	G 1/2"	1,3	10,6
703002132	20	Ø 22 mm	96	G 1/2"	G 1/2"	1,2	9,6
703002134	25	Ø 28 mm	141	G 1/2"	G 1/2"	1,3	10,7

PORTATE MASSIME RACCOMANDATE

La velocità massima raccomandata del fluido agli attacchi del dispositivo è di ~ 1,2 m/s. La tabella sottoriportata indica le portate massime per rispettare tale condizione.


SUGGESTED MAXIMUM FLOW RATES

The maximum recommended speed of the medium at the device connections is ~ 1,2 m/s. The following table gives the maximum flow rates to meet this condition.

	l/min	m ³ /h
DN 20	21,67	1,3
DN 25	21,67	1,3

	l/min	m ³ /h
DN 20	21,67	1,3
DN 25	21,67	1,3

Caratteristiche idrauliche

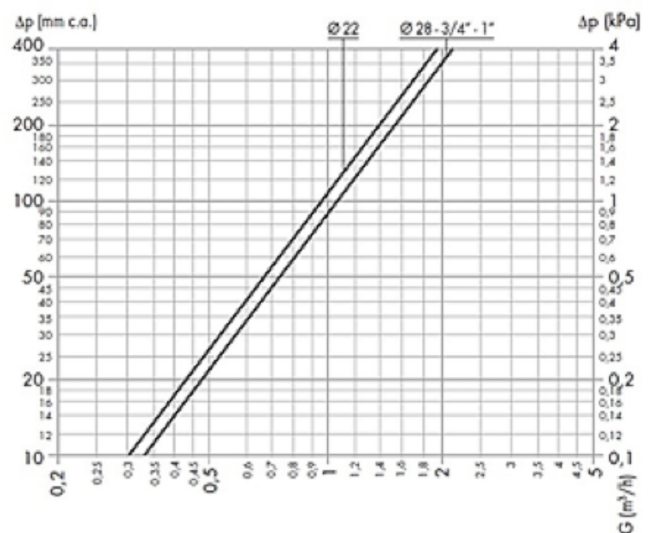

DEFANGATORI MAGNETICI SOTTO CALDAIA COMPOSITE DIRT SEPARATORS WITH MAGNET



mut □
Thermal System Solutions

SERIE DF

MANUNTENZIONE E PULIZIA - MAINTENANCE AND CLEANING




Scarico aria

Svitando il tappo superiore con un apposito cacciavite o con una chiave a farfalla, è possibile evacuare l'aria che si accumula nella parte superiore del corpo.

Air vent – air purge

Use a screwdriver or a butterfly key to undo the screw on the top plug in order to purge any air that has collected at the top of the body.





Nota:

lo sfiato aria ad apertura manuale può essere sostituito con lo sfiato aria automatico (richiedere codice MUT 5.030.01343) nel caso sia ritenuto opportuno e in funzione delle posizioni relative dei condotti idraulici dell'impianto.

Note:

The standard air vent can be replaced with the automatic air vent (MUT code 5.030.01343.) if it is deemed appropriate and depending on the relative positions of the hydraulic lines of the system. (see image).



Pulizia e svuotamento filtro di decantazione e pozzetto di raccolta impurità

Per l'eventuale manutenzione della camera di accumulo fanghi, è sufficiente svitare il coperchio superiore, dopodiché sfilare l'elemento interno (rete filtrante) che può essere quindi estratto per la pulizia.

Scarico fanghi e impurità

Rimuovere la cartuccia del magnete svitandola ed estraendola dalla sede porta- cartuccia. Effettuare lo spurgo delle impurità, anche ad impianto funzionante, con l'apposita chiavetta in dotazione incorporata nel tappo di svuotamento.







In case of maintenance to the dirt collection chamber, simply unscrew the top cover, then extract the internal element, which is attached in the proper way to be removed for cleaning,

Maintenance, Cleaning And Sludge Purging

In case of maintenance of the impurities' collection chamber, simply unscrew the top cover, then extract the internal element, which is fixed in the proper way to be easily removed for cleaning,

Sludge discharge.

Remove the magnetic cartridge in which the magnet is housed by twisting and pulling it out from the cartridge holder seat and drain the impurities, even while the system is running. (see image).

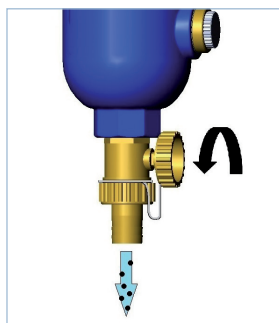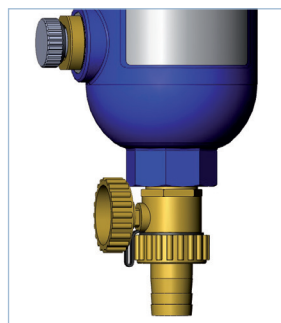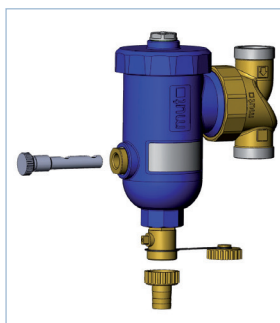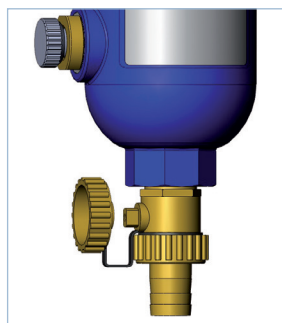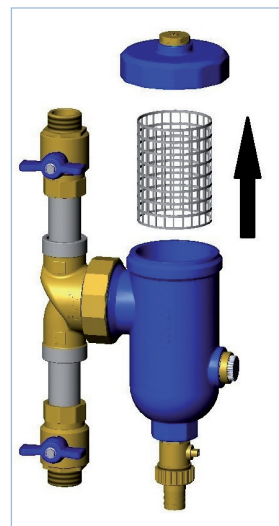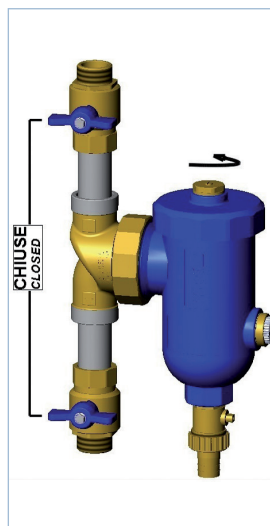


INSTALLAZIONE

Il defangatore va installato rispettando il senso di flusso indicato dalla freccia riportata sul tee di raccordo e preferibilmente sul circuito di ritorno a monte della caldaia. Il defangatore va installato preferibilmente a monte della pompa e con corpo sempre in posizione verticale.

INSTALLATION


MUT DF dirt separator should be installed in accordance with the flow direction indicated by the arrow on the tee fitting and, preferably, on the return circuit upstream of the boiler. The dirt separator should always be installed upstream of the pump and always with its body in vertical position.

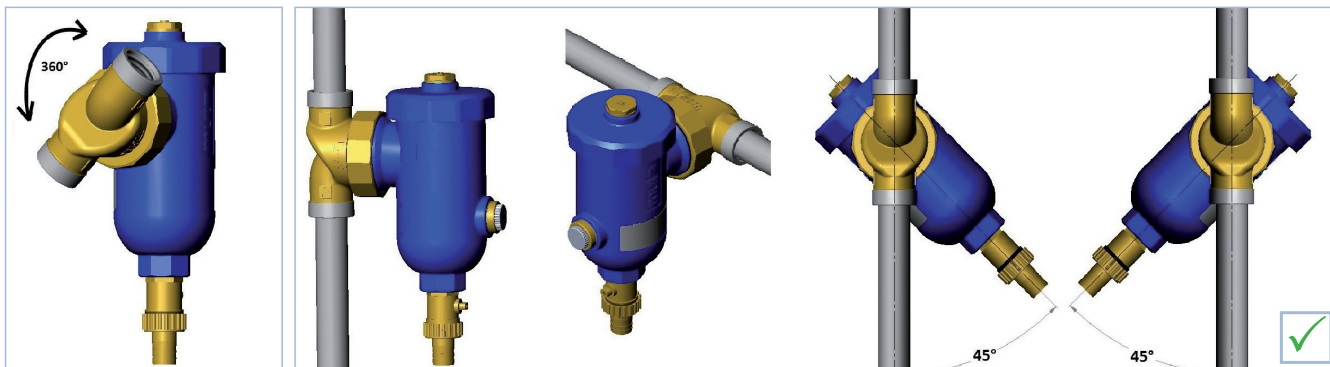

SCHEMI APPLICATIVI - APPLICATION DIAGRAMS


CORRETTA INSTALLAZIONE DEL DEFANGATORE NEGLI IMPIANTI GENERICI

Correct installation in generic systems

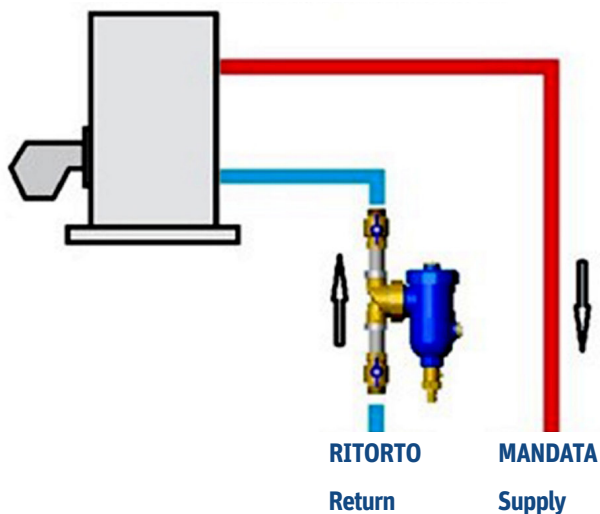

CORRETTA INSTALLAZIONE DEL DEFANGATORE NEGLI IMPIANTI CON VALVOLA MISCELATRICE

Correct installation in systems with mixing valve

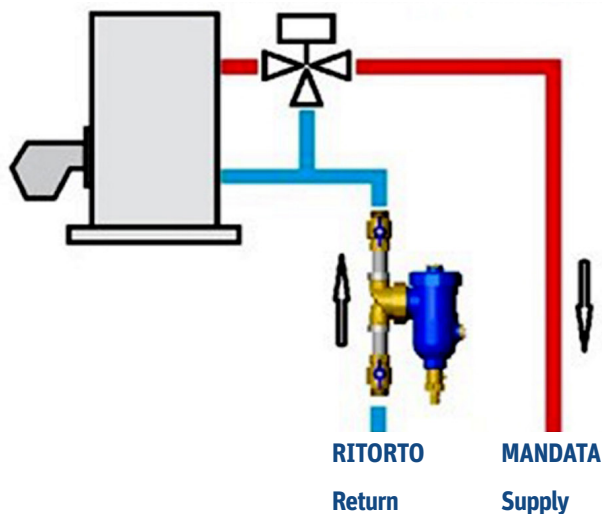

TESTO DI CAPITOLATO

Defangatore MUT DF in tecnopolimero composito con magnete. Misura DN 20 - Art. 703002131 (DN 25: art. 703002133). Attacchi orientabili 3/4" (e 1") F (ISO 228-1). Tee di raccordo in ottone. Rubinetto di scarico in ottone con portagomma. Corpo e coperchio PA66G30. Elemento interno HDPE. Tenute idrauliche in EPDM/VYTON. Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 30%. Pressione massima di esercizio 3 bar. Campo di temperatura di esercizio 0-90°C. Cartuccia magnetica estraibile ad altissima induzione magnetica (campo magnetico generato 2 T - 2 tesla).

Defangatore MUT DF in tecnopolimero composito con magnete. Misura DN 20 (e DN 25). Attacchi orientabili con raccordi a bicono per tubo rame Ø 22 mm - art. 703002132 (e Ø 28 mm - art. 703002134). Tee di raccordo in ottone. Rubinetto di scarico in ottone con portagomma. Corpo e coperchio PA66G30. Elemento interno HDPE. Tenute idrauliche in EPDM/VYTON. Fluidi d'impiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 30%. Pressione massima di esercizio 3 bar. Campo di temperatura di esercizio 0-90°C. Cartuccia magnetica estraibile ad altissima induzione magnetica (campo magnetico generato 2 T - 2 tesla).

SPECIFICATION SUMMARY

MUT DF series Dirt separator in composite material with magnet. Size DN 20 (and DN 25). Adjustable connections 3/4" (and 1") F (ISO 228-1). Brass tee fitting. Brass drain valve with hose connection. PA66G30 body and cover. HDPE internal element. EPDM/VYTON hydraulic seals. Medium water and glycol solutions; maximum percentage of glycol 30%. Maximum working pressure 3 bar. Working temperature range 0-90°C. Magnetic cartridge easily extractable with high magnetic induction (2 T - 2 tesla) to retain at the best level the ferromagnetic impurities.

MUT DF series Dirt separator in composite material with magnet. Size DN 20 (and DN 25). Adjustable connections with compression ends for Ø 22 mm (and Ø 28 mm) copper pipe. Brass tee fitting. Brass drain valve with hose connection. PA66G30 body and cover. HDPE internal element. EPDM/VYTON hydraulic seals. Medium water and glycol solutions; maximum percentage of glycol 30%. Maximum working pressure 3 bar. Working temperature range 0-90°C. Magnetic cartridge easily extractable with high magnetic induction (2 T - 2 tesla) to retain at the best level the ferromagnetic impurities.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: mkt@nt-rt.ru

Веб-сайт: <http://mut.nt-rt.ru/>